

法務部矯正署彰化看守所

「法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程採購案」(案號 C109001)

招商說明會會議紀錄

壹、會議時間：109年6月12日(星期五)10時00分

貳、會議地點：本所行政大樓二樓會議室

參、主席：召集人 李招宗

紀錄：張晉嘉

肆、出席單位及人員：(詳簽到表)

伍、主席致詞：(略)

陸、廉政宣導：(詳如附件1)

一、工程採購廉政風險分析

二、工程採購貪瀆實例

三、辦理工程採購之法律責任

四、推動遷建工程行政透明措施

五、結語

柒、法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程簡報：(詳如附件2)

一、辦理依據及辦理方式

二、規劃及基本設計內容

(一)主要建築工程

(二)配合開發所需建置及維持矯正機關運作必要之相關附屬設施或
雜項工作物

(三)為維持矯正機關日常營運所需，應配合主體建築工程同時建置
之特殊性設施及設備

(四)後續擴充需求

三、概念設計(參考示意)

四、評選項目及配分

五、智慧監獄管理系統介紹

六、招標文件修正重點內容

捌、意見交流：詳如附件3。

玖、散會：11時25分



法務部矯正署彰化看守所遷建工程


參與公共工程採購

對於廉政法令應有認知

法務部矯正署彰化看守所政風室

CONTENTS


- 01. 工程採購廉政风险分析
- 02. 工程採購貪瀆實例
- 03. 辦理工程採購之法律責任
- 04. 推動遷建工程行政透明措施

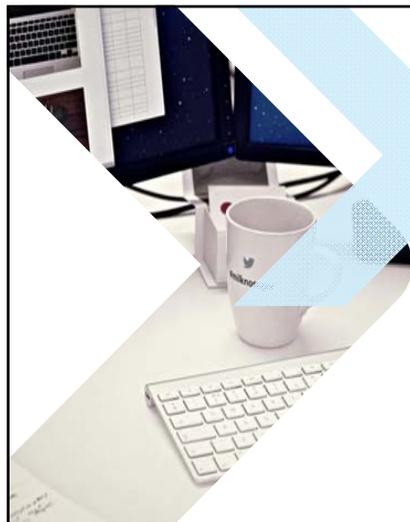

PART 01

工程採購廉政风险分析

工程採購廉政风险分析

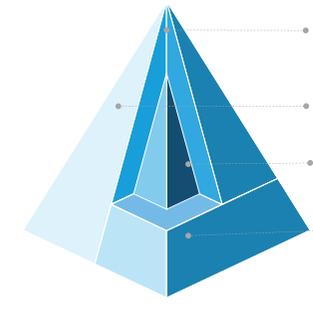

- 查驗及驗收作業
- 施工履約管理
- 開標(審標、決標及評選)作業
- 招標(含前置規劃)作業

招標(含前置規劃)作業常見違失不法態樣



限制廠商資格競爭

指定特殊規格(綁規格標)

公務員違背職務期約賄賂

配合廠商簽辦最有利標評選方式

與廠商達成協議變更招標文件

預算編列不實一再追加

開標(審標、決標及評選)作業常見違失不法態樣



刻意配合或疏未注意廠商借牌圖標

指定特定廠商陪標

協助廠商抽換投標文件或更改底價

洩漏標案底價予特定廠商

洩漏投標家數或廠商資料

經辦公用工程從中舞弊收取回扣

履約時期常見違失不法態樣



未確實監工或與廠商利益輸送

虛偽填載不實之施工日誌及工程照片

抽換鑽心檢驗試體或變造檢驗資料

品質檢驗未要求出具檢驗證明

預設鑽心試體位置及試體樣品

未確實估算實作數量與承商勾結浮報價額

驗收作業常見違失不法態樣



未依規定時限辦理初驗或驗收

公務員登載不實驗收文件

行賄承辦人員使能儘速估驗及請款

未依契約或竣工圖說辦理驗收

未依契約規範課予廠商違約罰則

藉勢藉端勒索財物

協助廠商不實驗收並違背職務收受賄賂

經辦公用工程從中舞弊收取回扣



專案管理及監造廠商之刑事法律責任(一)

☆ 政府採購法

- **第87條 圍標罪**
合意，使廠商不為投標或不為價格之競爭
- **第87條 借牌投標罪**
借用他人名義或證件投標、容許他人借用名義或證件名義投標
- **第88條 綁標罪**
受機關委託提供採購規劃、設計、審查、監造、專案管理或代辦採購廠商之人員，意圖為私人不法之利益，對技術、工法、材料、設備或規格，為違反法令之限制或審查

🕒 第89條 洩密罪

受機關委託提供採購規劃、設計、審查、監造、專案管理或代辦採購廠商之人員，意圖為私人不法之利益，洩漏或交付關於採購應秘密之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊

🕒 第92條 廠商罰金處罰

廠商之代表人、代理人、受雇人或從業人員，因執行業務犯本法之罪，對該廠商科以該條之罰金

專案管理及監造廠商之刑事法律責任(二)

☆ 刑法

- 第193條 監工人違背建築術成規致生公共危險罪
- 第122條 對公務員違背職務行賄罪
- 第210條 偽(變)造私文書罪
- 第214條 使公務員登載不實罪
- 第215條 業務上登載不實文書罪
- 第216條 行使不實文書罪
- 第342條 背信罪

📈 貪污治罪條例

- 第11條 對公務員違背職務、不違背職務行賄罪
- 第13條 與公務員共犯本條例之罪者，亦依本條例處斷

專案管理及監造廠商之民事及行政法律責任(三)



☆ 政府採購法

- 第31條 沒收押標金、押標金保證金暨其他擔保作業辦法
- 第59條 扣除不正利益
支付佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益，機關得終止或解除契約，並將二倍之不正利益自契約款中扣除
- 第65條 不得轉包
機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償
- 第101、103條 刊登不良廠商，停權3個月~3年
虛偽不實、借用或冒用名義投標、減省工料、違反轉包
驗收不合格，不履行保固責任、延誤履約情節重大
對採購有關人員行求、期約或交付不正利益

🕒 政府採購法及採購契約違約罰則

- 驗收結果不符限期改善、拆除、重作、減價收受

🔍 工程施工查核小組作業辦法

- 查核成績列為丙等，監造單位撤換派駐現場人員
- 建築師、技師，報請主管機關予以懲處

📊 其他法規

- 建築師法
- 技師法
- 工程技術顧問公司管理條例

統包工程廠商刑事法律責任(一)



🕒 政府採購法

- 第87條 圖標罪
合意，使廠商不為投標或不為價格之競爭
- 第87條 借牌投標罪
借用他人名義或證件投標、容許他人借用名義或證件名義投標
- 第90條 強制採購罪
意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，就與採購事項不為決定或違反其本意之決定，而施強暴、脅迫

🕒 政府採購法

- 第89條 強制洩密罪
意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，洩漏或交付關於採購應秘密之資訊，而施強暴、脅迫
- 第92條 廠商罰金處罰
廠商之代表人、代理人、受雇人或從業人員，因執行業務犯本法之罪，對該廠商科以該條之罰金

統包工程廠商刑事法律責任(二)



🕒 刑法

- 第193條 承攬工程人違背建築術規程致生公共危險罪
- 第122條 對公務員違背職務行賄罪
- 第210條 偽(變)造私文書罪
- 第214條 使公務員登載不實罪
- 第215條 業務上登載不實文書罪
- 第216條 行使不實文書罪
- 第342條 背信罪

🕒 貪污治罪條例

- 第11條 對公務員違背職務、不違背職務行賄罪
- 第13條 與公務員共犯本條例之罪者，亦依本條例處斷

統包工程廠商民事及行政法律責任(三)



🕒 政府採購法

- 第31條 沒收押標金、押標金保證金暨其他擔保作業辦法
- 第59條 扣除不正利益
支付佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益，機關得終止或解除契約，並將二倍之不正利益自契約款中扣除
- 第65條 不得轉包
機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償
- 第101、103條 刊登不良廠商，停權3個月~3年
虛偽不實、借用或冒用名義投標、減省工料、違反轉包
驗收不合格，不履行保固責任、延誤履約情節重大
對採購有關人員行求、期約或交付不正利益

🕒 政府採購法及採購契約違約罰則

- 驗收結果不符限期改善、拆除、重作、減價收受

🔍 工程施工查核小組作業辦法

- 查核成績列為丙等，撤換工地負責人或品管人員或安全衛生人員
- 專任工程人員或工地主任，報請主管機關予以懲處

📊 其他法規

- 營造業法



法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程



招商說明會簡報

主辦單位：法務部矯正署彰化看守所
專管單位：王騰建築師事務所、
正堯工程顧問股份有限公司

中華民國109年6月

法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程



招商說明會議程

- 一、主持人致詞
- 二、廉政宣導
- 三、法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程簡報
- 四、意見交流
- 五、散會

主辦單位：法務部矯正署彰化看守所
專管單位：王騰建築師事務所、
正堯工程顧問股份有限公司

中華民國109年7月17日

法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程



招商說明會議程

- 一、主持人致詞
- 二、廉政宣導
- 三、法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程簡報
- 四、意見交流
- 五、散會

主辦單位：法務部矯正署彰化看守所
專管單位：王騰建築師事務所、
正堯工程顧問股份有限公司

中華民國109年7月17日

辦理依據及辦理方式



- 本標案名稱：法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程
- 工程主辦機關：法務部矯正署彰化看守所
- 上級機關名稱：法務部矯正署
- 專案管理單位：正堯工程顧問股份有限公司
王騰建築師事務所
- 工程地點：彰化監獄北側彰化縣二林鎮趙甲段986、987、988、985、982(由982、983、984、1025合併)等5筆地號。
- 本採購屬：巨額採購
- 本採購以統包辦理招標
- 招標方式為：公開招標
- 本採購決標方式：最有利標，非固定價格決標。
- 工程金額：新臺幣28億1,168萬元整
- 允許異業共同投標，家數以5家為上限

資格:甲等綜合營造業、甲等自來水管承裝商、甲級以上電器承裝業、甲等以上冷凍空調業、建築師事務所

規劃及基本設計內容

「法務部矯正署彰化看守所新建統包工程」

1.主要建築工程:

項次	需求項目名稱	單位	數量
1	地下停車場(R.C.構造；地下1層) (設置於行政大樓、戒護大樓下方)	m ²	11,042
2	行政大樓(R.C.構造；地上3層)	m ²	6,600
3	戒護大樓(R.C.構造；地上3層)	m ²	3,400
4	中央台大樓(R.C.構造；地上3層)	m ²	2,860
5	第一舍房大樓(R.C.構造；地下1層·地上5層)	m ²	21,283
6	第二舍房大樓(R.C.構造；地上5層)	m ²	24,323
7	炊場及小單位大樓(R.C.構造；地下1層·地上4層)	m ²	5,444
8	懇親宿舍大樓(R.C.造；地上4層)	m ²	1,800
9	車檢站(R.C.造；地上1層)	m ²	189
10	崗哨(R.C.構造；地上2層)	m ²	130
11	風雨走廊(地上1層)	m ²	630
合 計			77,701

4

規劃及基本設計內容

「法務部矯正署彰化看守所新建統包工程」

2.配合開發所需建置及維持矯正機關運作必要之相關附屬設施或雜項工作物:

項次	需求項目名稱	單位	數量
1	5m高監獄外圍牆	式	1
2	內二道阻絕圍牆(含刺絲網)	式	1
3	一般區域道路	式	1
4	戒護區內、外環道路	式	1
5	污水廠槽體含機房(連接污水收集管路)	式	1
6	柴油儲存設施	式	1
7	收容人伙食處遇升降系統 (行政區人員電梯、收容人區人員、貨物電梯)	座	9
8	運動場設施	式	1
9	全區戶外排水系統	式	1
10	全區景觀植栽綠化	式	1
11	油脂截留槽	式	1
12	地質改良	式	1
13	全區共同管溝系統	式	1

5

規劃及基本設計內容

「法務部矯正署彰化看守所新建統包工程」

3.為維持矯正機關日常營運所需，應配合主體建築工程同時建置之特殊性設施及設備:

項次	需求項目名稱	單位	數量
1	高低壓電力電源、弱電系統及機房	式	1
2	冷氣空調系統	式	1
3	通風設備系統	式	1
4	鐵門、鐵窗及阻絕格柵	式	1
5	衛生設備	式	1
6	冷凍、冷藏庫設備	式	1
7	熱泵熱水系統	式	1
8	蒸氣鍋爐系統	式	1
9	中央開水飲水過濾及供輸系統	式	1
10	安全監視錄影控制系統	式	1
11	接見監聽錄影系統	式	1

6

規劃及基本設計內容

「法務部矯正署彰化看守所新建統包工程」


項次	需求項目名稱	單位	數量
12	舍房即時影像對講機系統	式	1
13	高壓脈衝電子圍籬警報系統	式	4
14	全區電話交換機設備系統	式	1
15	雨水回收再利用系統	式	1
16	行動電話偵測及阻絕系統	式	1
17	業務廣播設備系統	式	1
18	緊急求援報告燈系統	式	1
19	全區光纖及網路設備系統	式	1
20	無線電對講系統	式	1
21	不斷電系統	式	1
22	消防設備系統	式	1
23	音響視聽系統	式	1
24	炊場炊爨設備(排油煙設備、連續式油炸機)	式	1

7

規劃及基本設計內容

4.後續擴充需求

項次	需求項目名稱	單位	數量
1	炊場炊爨設備	式	1
2	教區辦公室設備	式	1
3	諮商輔導室、教室設備	式	1
4	辦公室設備	式	1
5	檔案室設備	式	1

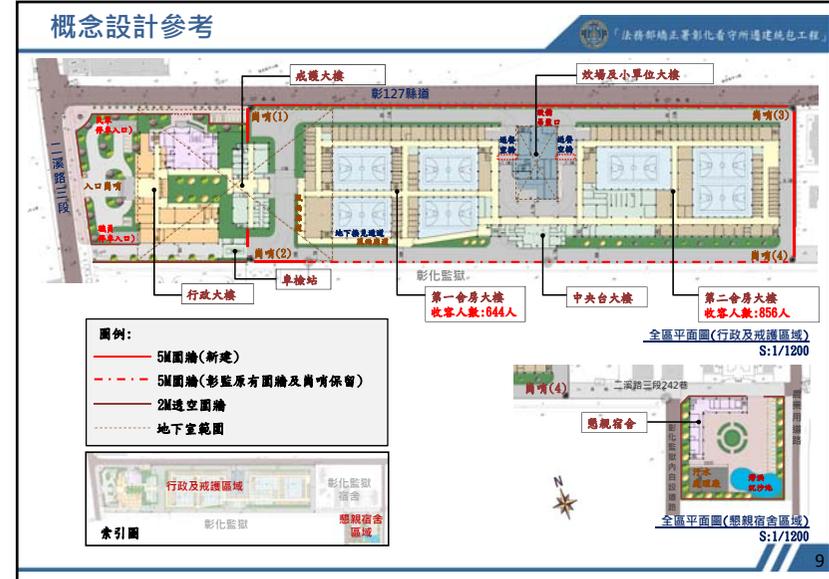

評選項目及配分

評選項目	配分
一、廠商專業能力、過去履約績效及財力證明	15
二、綜合設計能力	25
三、營建管理能力	15
四、維護管理計畫及重要材料設備說明	10
五、總標價及其組成之完整性與合理性	20
六、企業社會責任(CSR)指標	5
七、承諾與創意事項	10

詳評選須知P5~P9及附表1

招標文件修正重點內容	
修正文件	修正規定
投標須知	七十七、其他須知： 新增 (七)本採購之資通產品應符合「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」。
統包工程契約書	刪除設施設備定期維護保養之相關規定 (營運階段設施設備定期保養維護等工程，將另行招標委由其他專業廠商執行。) 第2條 履約標的及地點 (三)本統包工程工作範圍如下： (六)備品供應： 契約第2條第(六)款第2目附件1~9
統包工程契約書	第5條 契約價金之調整 …… (十一)因機關書面要求須於履約期限提前完工，廠商每提前完工1日，機關於預算額度內每日給予施工部分契約價金0.1‰之獎勵。 (配合運用國發會109年度加速公共建設計畫穩定經濟成長因應加速措施，爰增列提前完工之獎勵。)

招標文件修正重點內容					
項次	材料名稱	規格	參考廠牌	選用廠牌 (以2家為限)	備註
評選須知附表6主要材料設備自主選用計畫表					
填表說明： 四、投標廠商應依本表格式填寫，填寫擬用廠牌 (以2家為限) 僅限1家 (須為製造商，不得為經銷商) 為未來送審及使用之廠牌，非經本機關同意，不得變更之。 依契約第21條契約變更及轉讓第六項修正本評選須知附表6選用廠牌修正為以2家為限。					



招標文件修正重點內容			
新增負壓及普通隔離病房-統包需求計畫書CH3(3-55及3-59)			
空間	間數	單間空間	總面積 (m ²)
4人房	19 13	37.5	712.5 487.5
負壓隔離病房(1人)	0 2	37.5	0 75
普通隔離病房(2人)	0 4	37.5	0 150

負壓隔離病房	1F	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立病室設置2間 (包括前室，均為封閉式雙門)。 2.每一病室以設置一床為原則。 3.每一病室應設專用浴廁設備，並有扶手及緊急呼叫系統。 4.應有污物、洗衣室。 5.前室應有洗手設備，並採用腳踏式或自動感應水龍頭開關。 6.空調系統獨立設置，排氣管應裝置高效濾網(HEPA)，並定期維護，且排氣孔須高於建築物屋頂3公尺以上，垂直排氣速度高於15米/秒。 7.其他設備採後續擴充辦理
普通隔離病房	1F	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立病室設置3間，專用庫房1間。 2.每一病室以設置兩床為原則。 3.每一病室應設專用浴廁設備，並有扶手及緊急呼叫系統。 4.每一病室內需有洗手設備，並採用腳踏式或自動感應水龍頭開關，並有供放置隔離衣、手套、消毒劑或護目鏡等其他保護設備的場所。 5.其他設備採後續擴充辦理

招標文件修正重點內容	
需求調整	
風雨走廊	<ul style="list-style-type: none"> 取消風雨走廊構造限制，開放營造廠設計空間。
接見登記區	<ul style="list-style-type: none"> 地面材質具有防滑功能。 牆面配色及燈光照明宜以柔和、穩定心靈為色調。 接見區與等候大廳區以不能通視及不易破壞材質設計。
行政大樓	<ul style="list-style-type: none"> 局部外牆、基座取消採天然石材以乾式吊掛工法施作之限制。 1樓高度基座取消採花崗石之限制。 外觀取消玻璃帷幕之限制。

招標文件修正重點內容

需求調整

炊場

- 1樓地板修正為天然石材。

舍房大樓

- 舍房窗戶：取消厚度 $\geq 5\text{mm}$ 之壓克力板材質改採**採強化玻璃**(違規房、鎮靜室等使用**5mm+5mm膠合雙面強化玻璃**，工場及舍房使用**8mm強化玻璃**，其餘各棟各採用**5mm強化玻璃**)。

20

招標文件修正重點內容

需求調整

其他材質修正

- 明架岩棉天花板修正為明架**礦纖**天花板。
- 隔熱材質：防水層上層**PC**打底，面層塗佈**隔熱漆**(平均熱傳透率U值須小於**0.8 W/m².K**)；室內天花板頂黏貼**3cm PS板**(檢附環保標章)。
- 踢腳：1.高度為**100±5mm**，刷油性水泥漆符合**CNS8144**之規定。2.非石材、磁磚之室內牆面底。3.色樣另選定。
- 低壓配電系統：低壓斷路器**800A**(含)以上時採用**ACB**，並為抽出型(含**ATS**)，**800A**以下時採用**MCCB**。(配合以**800A**為一分界點，因此修正**1000A**(含)以上為**800A**(含)以上。)

21

招標文件修正重點內容

需求調整

其他材質修正

- 低壓配電系統：為避免雷擊突波及開關突波對設備造成損壞，各動力、插座配電盤開關主箱及**弱電總箱**須設突波吸收器。(本工程所在地為空曠區避免雷擊突波及開關突波對設備造成除動力、插座配電盤開關主箱及**弱電總箱**相設置突波吸收器。)
- 有線電視網：有線電視控制室引入**廣播電視**的數位信號後，解析成類比信號，與看守所的自辦節目一起通過**數位電視網**送至各電視終端。有線電視設備包括分支分配器、光發射機、光接收機、調製器、放大器、多路解調器、有線電視信號頻寬及頻點、節目切換與調度、網路病毒防護等。

22


招標文件修正重點內容

需求調整

其他材質修正

- 安全監視控制系統：(5)錄影影像儲存以**18090**為基本需求，解析度至少**HD(1080Pixels)**、**30FPS**。(配合需求增加儲存時間以備日後調閱影像，調整解析度。)
- 照明系統：基本電機規則、依中華民國國家標準燈具及**照度**標準「室內工作場所照明」，照明之要件需求等導入設計。
- NVR** 網路監視錄影主機：17.可提供本案**18090**天以上連續錄影不中斷的監控管理效能。(配合需求增加連續錄影不中斷時間。)
- BIM**建模標準(竣工交付)：LOD等級**500**

23

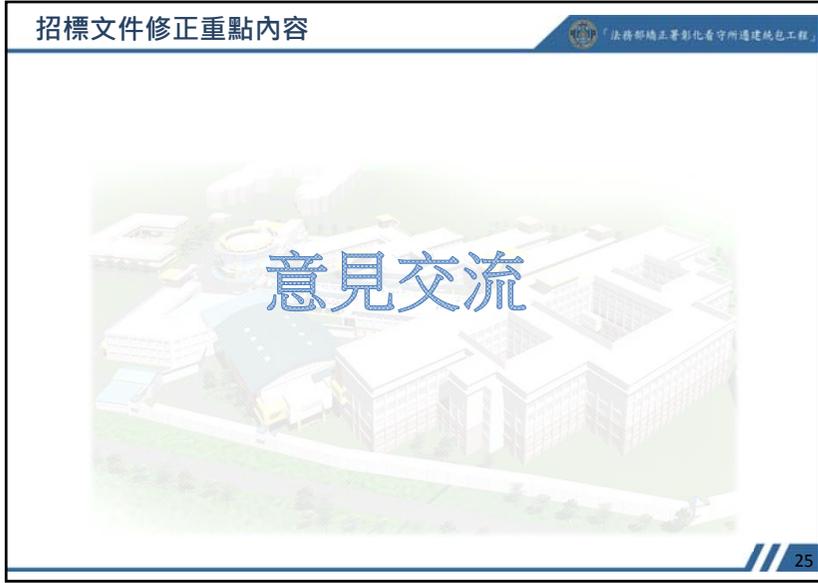

**法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程案
招商說明會廠商提問及提問回復表**

附件 3

項次	廠商提問	回復說明	備註
1	<p>1. 監造單位是正堯還是有其他機關</p> <p>2. 修正公告將後續維修取消，評選須知配分中有尚有維護管理，跟後續維修是否有連動。</p> <p>3. 如簡報所示，所有的隱蔽管也是 EMT 管嗎？</p>	<p>1. 本案專案管理與監造單位同為正堯工程顧問股份有限公司</p> <p>2. 本次招標資料已修正，後續維修將委由其他專業廠商另案執行。評選評分表中只針對保固作為評分依據。(後續維修將另案招標委由其他專業廠商執行，業於本案投標須知第 70 點說明)</p> <p>3. 如簡報所示，隱蔽管(包含預埋管)皆為 EMT 管。</p>	
2	<p>BIM 定義 LOD500，結構亦是，請問鋼筋是否需呈現？檔案非常大，後續維修意義不大。</p>	<p>鋼筋主筋及箍筋只須呈現於結構圖及施工大樣圖，供紮筋廠商現場大樣檢料及施工。</p> <p>BIM 模型主要用途為竣工後供機水電等管線維修檢閱。</p>	
3	<p>依據權責分工表，業主於本案的權責為核定之責任。以本案來說，竣工後設施設備業主是否會進行複測之動作。</p>	<p>本案專管廠商以機關代理人進行竣工前(審定)(驗收)，業主(機關)會進行複測，依複測結果核定。(依契約執行)</p>	
4	<p>關於綠建築規定，本案目前規定為銀級以上，按照目前投標時程，將會是依照 2019 年版的綠建築評估手冊，依目前情形，恐難達成，是否調整。</p>	<p>1. 本案綠建築維持取得銀級以上為目標。</p> <p>2. 有關綠建築評估手冊申請適用 2019 年版或 2015 版次，依公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動使用作業要點辦理。</p>	
5	<p>關於智慧監獄，統包需求計畫書規定需包含 22 項系統，相對造價組成並無完全對應，請機關澄清。</p>	<p>本案公告之工程造價組成詳細表第二十、二十一、二十三、二十五、二十七、二十八、三十、三十一項內包含智慧監獄系統。廠商亦可於其他欄位自行增列本案智慧監獄系統相關造價(總價承攬)。</p>	
6	<p>智慧監獄之造價組成，如由廠商評估自行增列於其他欄，總預算其他項所占比率將會非常高。</p>	<p>有關計價基準，由統包廠商提出本案細部設計，經機關核定後，作為日後給付依據。</p>	
7	<p>主要材料設備自主選用計畫表，廠商選用廠牌目前規定為 2 家為上限，建議開放以 3 家為上限。</p>	<p>為利評選委員於評選時評分參考，本案仍依招標公告「廠商選用廠牌以 2 家為上限」。</p>	

**法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程案
招商說明會廠商提問及提問回復表**

8	設計階段所參照智慧建築八大指標為智慧建築哪一級指標？	本案不適用智慧建築，廠商仍需參照智慧建築八大指標之智慧建築合格級為建置目標。	
9	<p>1. 統包需求計劃所提最低要求需可容納 1500 人收容人，是否包含負壓隔離病房之數量；獨立房為單人或雙人配置？</p> <p>2. 空間需求(僅供參考)，依據矯正機關設計參考原則，設計階段數量、空間設計是否可調配？</p> <p>3. 內二道阻絕圍牆(RC，3m)包含那些範圍？</p>	<p>1. 配合防疫需求，本案調整需求納入負壓隔離病房，收容人 1,500 人房舍不含負壓隔離病房；獨立房基本採雙人配置(單獨一間)。</p> <p>2. 設計參考原則為基準值，設計時參考矯正機關建築設計參考原則，在本案需求內容下可調配。</p> <p>3.</p> <p>(1) 內二道阻絕圍牆(含刺絲網)高度為 3 公尺以上。</p> <p>(2) 內二道阻絕圍牆係以隔離 5M 高外圍牆與第一及第二舍房大樓、中央台、炊場及小單位大樓間之外環區道路(8M 寬)為範圍，與其他建築物相臨時，該部分可改以建築物窗戶外設置鐵窗及不銹鋼蛇腹型刺絲，達成隔離效果，必要時採 RC 構造並於頂部設置不銹鋼蛇腹型刺絲，牆面宜採易於維護清潔之材質，且本案採統包方式辦理，統包需求計畫書內初步規劃概念提供參與廠商參考，未來以得標廠商提出基本設計圖說為依據。</p> <p>4. 初步規劃概念圖面僅供參考，投標廠商需提出配置 3 個大門面向(朝北、朝西、朝南)之設計規劃，提供機關審查核定。</p>	
10	<p>1. 本案最慢需於 110 年 4 月動工，否則 1,320 工作日無法順利於 113 年完工，另外籍勞工無法入境(缺工問題)及疫情問題。例如八德外役監獄因疫情展延 7 個月，請問機關是否有增加工期的空間？</p> <p>2. 另關於手機訊號阻絕器，是否依據開放 2.4G(WIFI 無線網路)，將會增加管理上之風險。</p>	<p>1. 有關施工期程，因本案奉行政院核定須於 113 年 12 月 31 日完成，工程進度尚須依核定之期程執行，目前無增加工期之空間，後續若有不可抗力因素，需辦理計畫變更，得檢附相關證明文件，經機關審查後視情況調整。</p> <p>2. 本所將納入貴公司建議，研議是否修正招標文件。</p>	
11	<p>1. 確認智慧監獄系統無對應到工程造價之項目是否可增列到其他欄位？</p> <p>2. 內二道阻絕圍牆(RC，3m)是否修正?修正後如何公告？</p>	<p>1. 廠商可增列到其他欄位。</p> <p>2. 本案若有另外說明或文件變更，將於政府電子採購網正式辦理更正公告。</p>	